



IMPORTANTE:

La batería de esta unidad puede no estar completamente cargada. Después de conectar la electricidad a la unidad, deje que la batería se cargue durante al menos 24 horas. Después de este tiempo el funcionamiento normal de esta unidad debe tener efecto (cuando corresponda). Para verificar, presione el interruptor de pulsar para probar, la luz dentro de la unidad debería encenderse.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Al usar equipo eléctrico, siempre se deben seguir precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:


LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No lo use al aire libre.
- No monte cerca de calentadores eléctricos o de gas.
- El equipo debe montarse en ubicaciones y alturas donde no será sujeto a manipulación por personal no autorizado.
- El uso de un equipo accesorio no recomendado por el fabricante puede causar una condición insegura.
- No use este equipo para otro uso que no sea el previsto.
- Antes de realizar el cableado a la fuente de alimentación, apague la electricidad en el fusible o interruptor de circuito.
- Consulte el código de construcción local para obtener un cableado e instalación aprobados.
- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal calificado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

INSTALACIÓN (MONTAJE EN CAJA J):

1. Pase los cables del accesorio a través de la placa posterior y conecte la fuente de alimentación de CA (Fig A).
2. Conecte los cables a través de J-Box. Monte la placa posterior en la J-Box y asegúrela con tornillos.
3. Conecte la batería solo después de que se pueda proporcionar alimentación de CA continua a la unidad (Fig B).
4. Alinee las uniones y empuje la carcasa directamente sobre la carcasa inferior principal (Fig. C). Aplicar energía de CA continua y presione el botón "TEST" para verificar la luz.

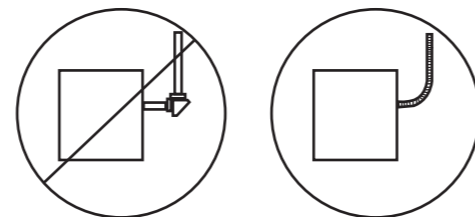

CONDUCTO FLEXIBLE SOLAMENTE

CONDUCTO DE INSTALACIÓN:

1. Asegure la placa posterior a la superficie de la pared. Dirija los cables a través del orificio en la brida del conducto y haga la conexión del conducto.
2. Conecte la batería solo después de que se pueda proporcionar alimentación de CA continua a la unidad (Fig B).
3. Alinee las uniones y empuje la carcasa directamente sobre la carcasa inferior principal (Fig. C). Aplicar energía de CA continua y presione el botón "TEST" para verificar la luz.



Fig. A (J-Box)




Fig. B

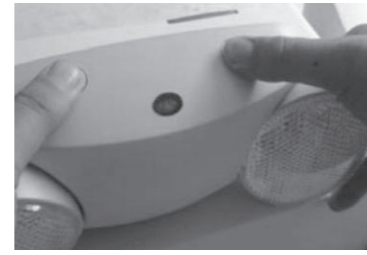


Fig. C

ADVERTENCIA

Los cables que no se usen deben taparse con tuercas de cable.

OPERACIÓN:

1. Durante una falla de energía eléctrica, las lámparas se encenderán automáticamente por un mínimo de 90 minutos.
2. Para probar, presione el interruptor "TEST". Las luces de emergencia se iluminarán. Cuando se suelta el interruptor, las luces se apagarán.

DIAGRAMA DE CABLEADO:

